


ウイルス除去・除菌

フルテクト


FLUTECT®

繊維上のウイルスや
細菌を除去します

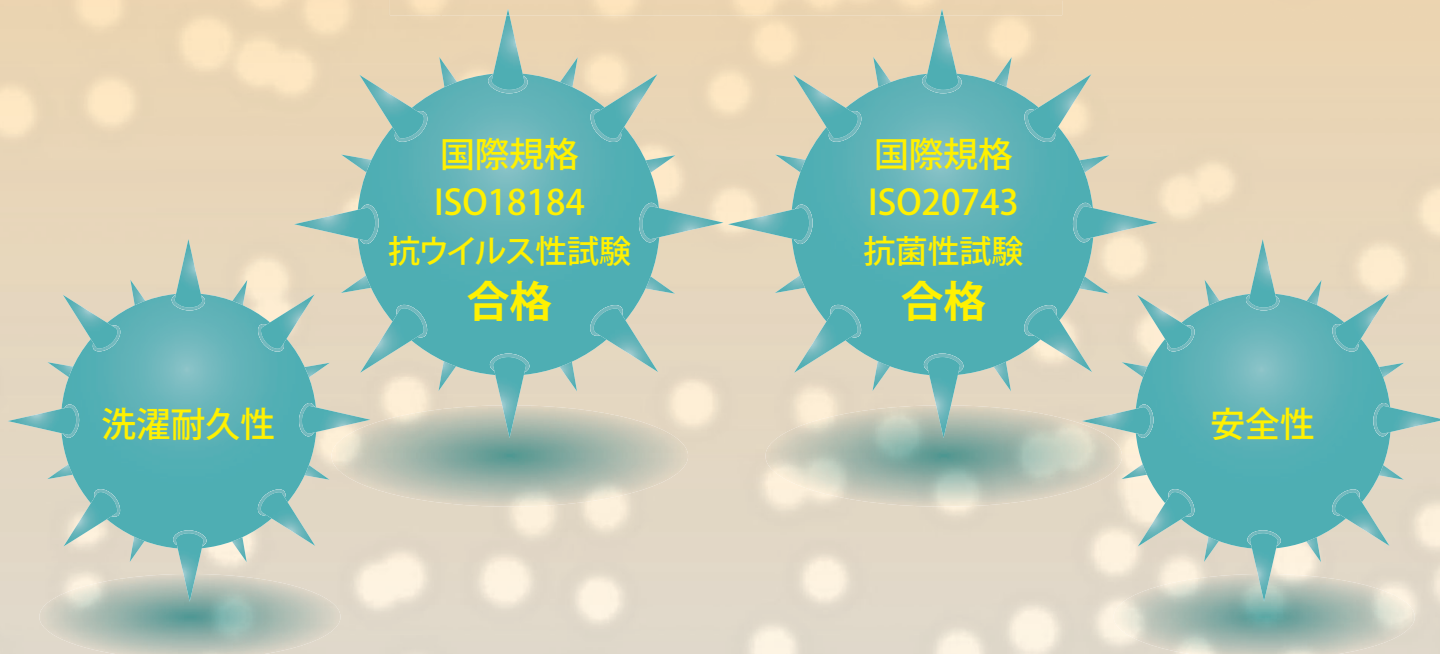

「フルテクト」の抗ウイルス性試験

■ウイルス感染価 (PFU/mL) の比率

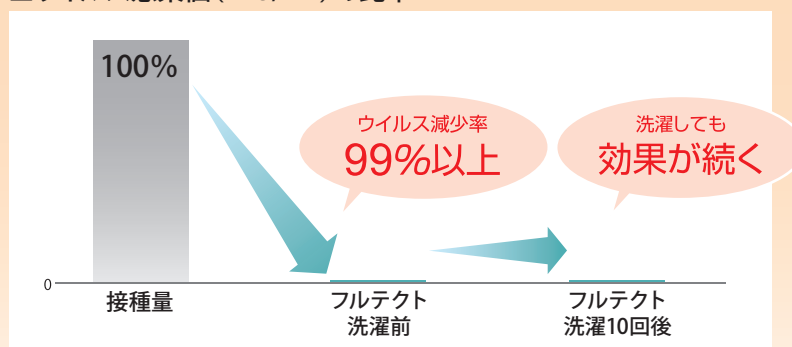

試験布 綿100%ブロード

試験方法 ISO18184に準拠

※全てのウイルスを除去するわけではありません



shikibo

シキボウ株式会社 戦略素材企画推進室
〒541-8516 大阪市中央区備後町3-2-6

TEL(06)6268-5553

http://www.shikibo.co.jp

●このパンフレットに記載のデータは、当社代表生地の結果です。
●このパンフレットの内容の無断転載を禁じます。